


Pasamanos HR910

Especificaciones sugeridas



- Diámetro del apoyo curvo de 1-1/2" (38 mm), se extiende 3" (76 mm) desde la pared
- Extremos y accesorios curvos estándar: acero inoxidable
- Extremos y accesorios curvos opcionales: madera
- Interiores diseñados con arce con seis opciones de tinte.
- Combinado con guardasillas Northern Hardwoods®.
- Cumple con los códigos de seguridad de ADA y ANSI

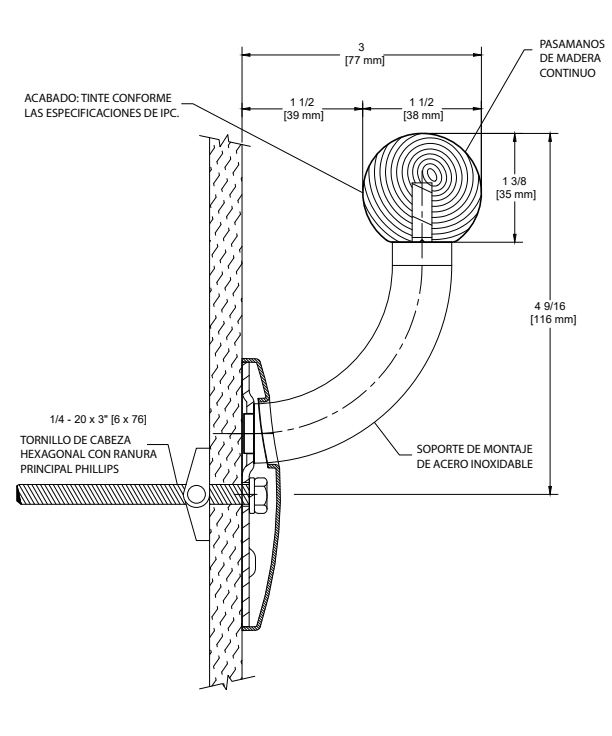

IPC.3430/REV.2

Pasamanos HR910

Especificaciones sugeridas

PARTE 1: GENERAL

1.01 RESUMEN

A. Sistema de pasamanos que brinda seguridad peatonal y protección de pared.

1.02 LA SECCIÓN INCLUYE LO SIGUIENTE:

A. Sistema de pasamanos HR910 con pasamanos de bambú o madera en rollo sólida y componentes de acero inoxidable.

1.03 REFERENCIAS

- A. Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI)
- B. Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
- C. Agencia de Protección Ambiental (EPA)
- D. Asociación de Fabricantes de Gabinetes de Cocina (KCMA)
- E. Estándares Nacionales de Emisión de Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (NESHAP)

1.04 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. Requisitos de rendimiento: proporcione sistemas de pasamanos de madera que cumplan con los siguientes requisitos de las agencias reguladoras y los controles de calidad de Inpro Corporation.

1. Resistencia al frío, al calor y a las sustancias químicas: proporcione pasamanos de madera con un acabado que cumpla con las disposiciones aplicables de ANSI/KCMA A161.1-1990 para los controles de resistencia al frío, al calor y a las sustancias químicas.

2. Normativa medioambiental: proporcione pasamanos de madera con un acabado que no emita gases ni compuestos orgánicos volátiles (VOC) luego de un fraguado completo, tal como se comprueba conforme la EPA, NESHAP, Método 24, 40CFR, Volumen 60, Apéndice A.

3. Cumplimiento del código: proporcione pasamanos que cumplan con los requisitos actuales del ANSI y de la ADA.

1.05 PRESENTACIONES

A. Datos del producto: datos del producto del fabricante impresos para cada tipo de pasamanos especificado.

B. Esquemas de detalle: detalles de montaje con los sujetadores correspondientes para los sustratos específicos del proyecto.

C. Muestras: muestras de verificación del pasamanos de 8" (203 mm) de largo en perfiles de tamaño completo de cada tipo y color indicados.

D. Instrucciones de instalación del fabricante: instrucciones de instalación impresas para cada pasamanos.

1.06 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

A. Entregue los materiales en la obra con el embalaje de fábrica sin abrir.

B. Inspeccione los materiales en el momento de la entrega para asegurarse de que se hayan recibido los productos especificados.

C. Almacene con el embalaje original en un lugar con clima controlado y alejado de la luz solar directa.

1.07 CONDICIONES DEL PROYECTO

A. Requisitos ambientales: los productos se deben colocar en un ambiente interior con clima controlado.

1.08 GARANTÍA

A. Garantía limitada de por vida InPro estándar por defectos de materiales y fabricación.

PARTE 2: PRODUCTOS

2.01 FABRICANTE

A. Fabricante admisible:
Inpro Corporation, PO Box 406
Muskego, WI 53150 EE. UU.

Teléfono: 800.222.5556

Fax: 888.715.8407

www.inprocorp.com

B. Sustituciones: no se permiten.

C. Entregue todos los pasamanos y las protecciones de pared provenientes de una única fuente.

2.02 UNIDADES FABRICADAS

A. Perfil del pasamanos

1. Pasamanos HR910, diámetro del agarre curvo de 1-1/2" (38 mm), se extiende 3" (76 mm) desde la pared.

Extremos y retornos estándar: acero inoxidable

Extremos y retornos opcionales: madera

2.03 MATERIALES

A. Madera: debe ser de grado FAS, secada al horno, arco sólido con contenido de humedad del 5-9 %.

2.04 COMPONENTES

A. Los retornos y los extremos exteriores e interiores deben ser de bambú o de madera sólida con un acabado que combine con el pasamanos.

B. Sujetadores: se deben proporcionar todos los sistemas de accesorios apropiados para los sustratos indicados en los planos.

C. Acero inoxidable: los soportes, los empalmes, los extremos y los retornos de acero inoxidable deben ser del tipo 201SS con cubiertas de brida de acero inoxidable tipo 304.

D. Soporte moldeado opcional: el soporte moldeado debe ser de inyección de termoplástico moldeado. El soporte debe incluir una cubierta que tape los sujetadores.

2.05 TERMINACIONES

A. Tinte de bambú/madera: el arquitecto debe seleccionar el color del pasamanos de la selección de tintes de Inpro. El color bambú debe ser natural o carbonizado.

B. Acabado de bambú/madera: el pasamanos debe tener como acabado un revestimiento transparente a base de agua. El acabado debe ser satinado sin tanto brillo.

C. Acero inoxidable opcional: los soportes, los empalmes, los extremos y los retornos de acero inoxidable deben tener un acabado satinado.

D. Soporte moldeado opcional: el soporte debe tener una textura pebblelette. El arquitecto debe seleccionar el color de la paleta de colores de Inpro.

PARTE 3: EJECUCIÓN

3.01 INSTALADORES

A. El instalador debe estar familiarizado con la colocación de los productos con acabado de madera noble.

3.02 ANÁLISIS

A. Analice las áreas y las condiciones en las que se instalará el pasamanos.

1. Complete todas las operaciones de terminación, incluida la pintura, antes de comenzar con la colocación de los materiales del sistema de pasamanos.

2. La superficie de la pared debe estar seca y libre de suciedad, grasa y pintura suelta.

3.03 PREPARACIÓN

A. General: antes de la colocación, limpie el sustrato para eliminar el polvo, los residuos y las partículas sueltas.

3.04 INSTALACIÓN

A. General: Ubique el pasamanos tal como se indica en el esquema de detalles aprobado para el sustrato apropiado y de acuerdo con las instrucciones de instalación de IPC. Coloque el pasamanos a nivel y plomada a la altura que se indica en el esquema.

3.05 LIMPIEZA

A. Al finalizar la instalación, limpie las superficies de acuerdo con las instrucciones de limpieza y mantenimiento de IPC.